

AKTYWACJA ZDALNEGO DOSTĘPU

KROK 1

AKTYWACJA ZDALNEGO DOSTĘPU

Serwis



Ustawienia



Ustawienia systemu




Przegląd Zdalny ► **Tak** ► Zapisz



Zachowaj ustawienia

Ikona na samym dole po lewej stronie, zaznaczona czerwoną obwódką.

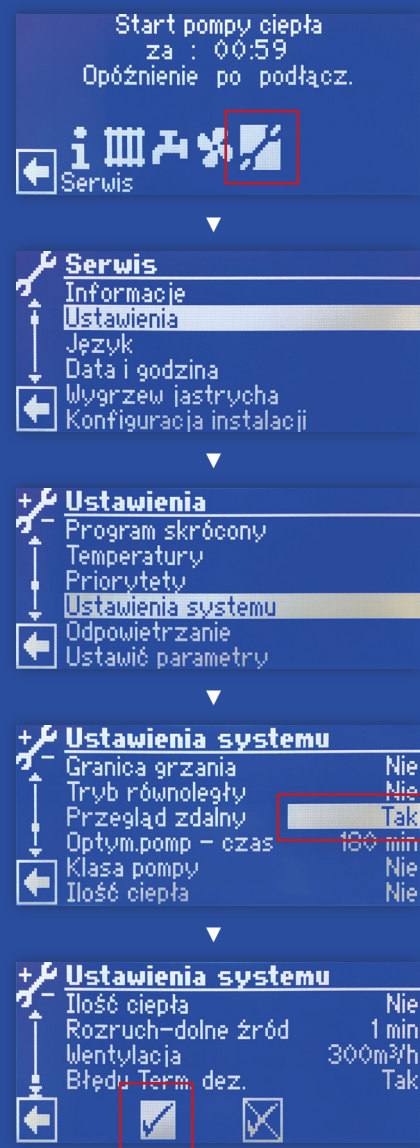

KROK 2

KONFIGURACJA SIECI DHCP

Serwis



Sterowanie systemem






Serwer ► Klient DHCP ► Hasło 999999 ► Zapisz



Ustaw hasło dostępowe do pompy w sieci lokalnej
Automatycznie system ustawia hasło 999999.



Zachowaj ustawienia
Ikona na samym dole po lewej stronie, zaznaczona czerwoną obwódką.

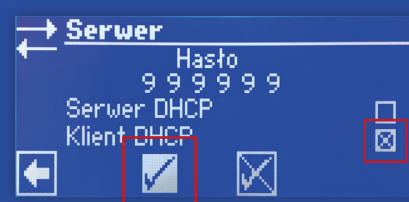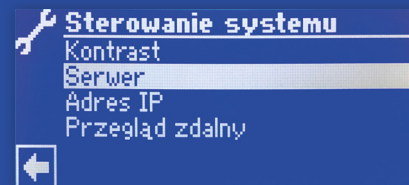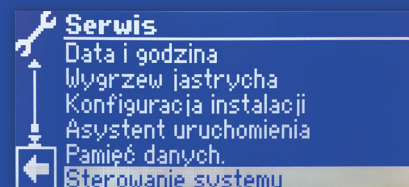

KROK 3

KONFIGURACJA SIECI ADRES IP

Serwis



Sterowanie systemem







Przegląd zdalny



Adres IP ► IP ► 013.094.132.101 ► Zapisz



Zachowaj ustawienia
Ikona na samym dole po lewej stronie, zaznaczona czerwoną obwódką.

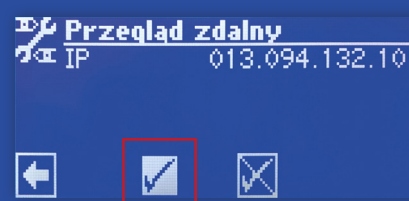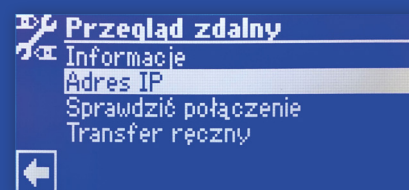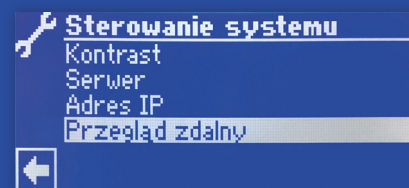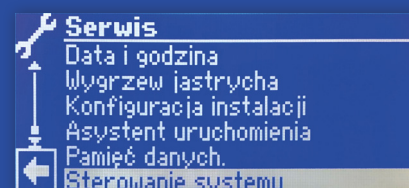

KROK 4

TEST POŁĄCZENIA

Serwis






Sterowanie systemu



Przegląd zdalny



Sprawdzić połączenie ► **Pojawi się numer sesji**

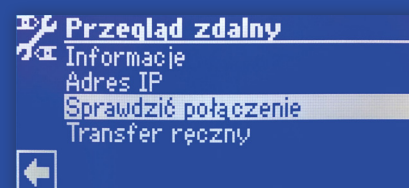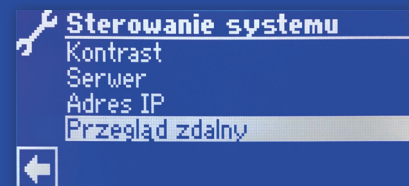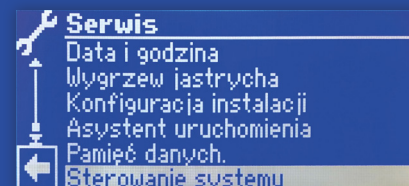

KROK 5

SPISANIE ADRESU MAC

Serwis







Sterowanie systemu



Przegląd zdalny



Informacje ► **MAC** ► **XX:XX:XX:XX:XX:XX**

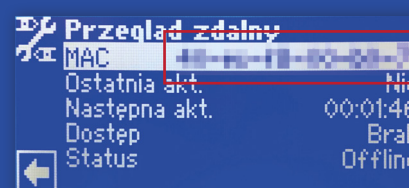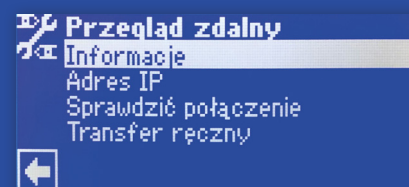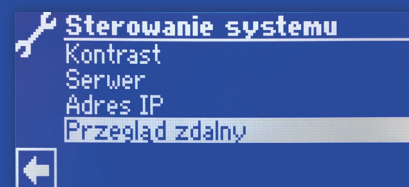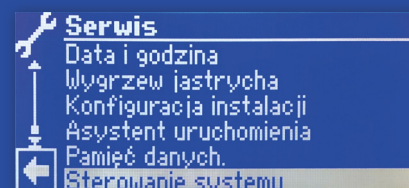

Zapisz adres MAC

Będzie potrzebny do uruchomienia usługi Alpha Web.
Adres MAC to unikalny identyfikator przydzielany sprzętowi sieciowemu
(w tym przypadku pompie ciepła).